

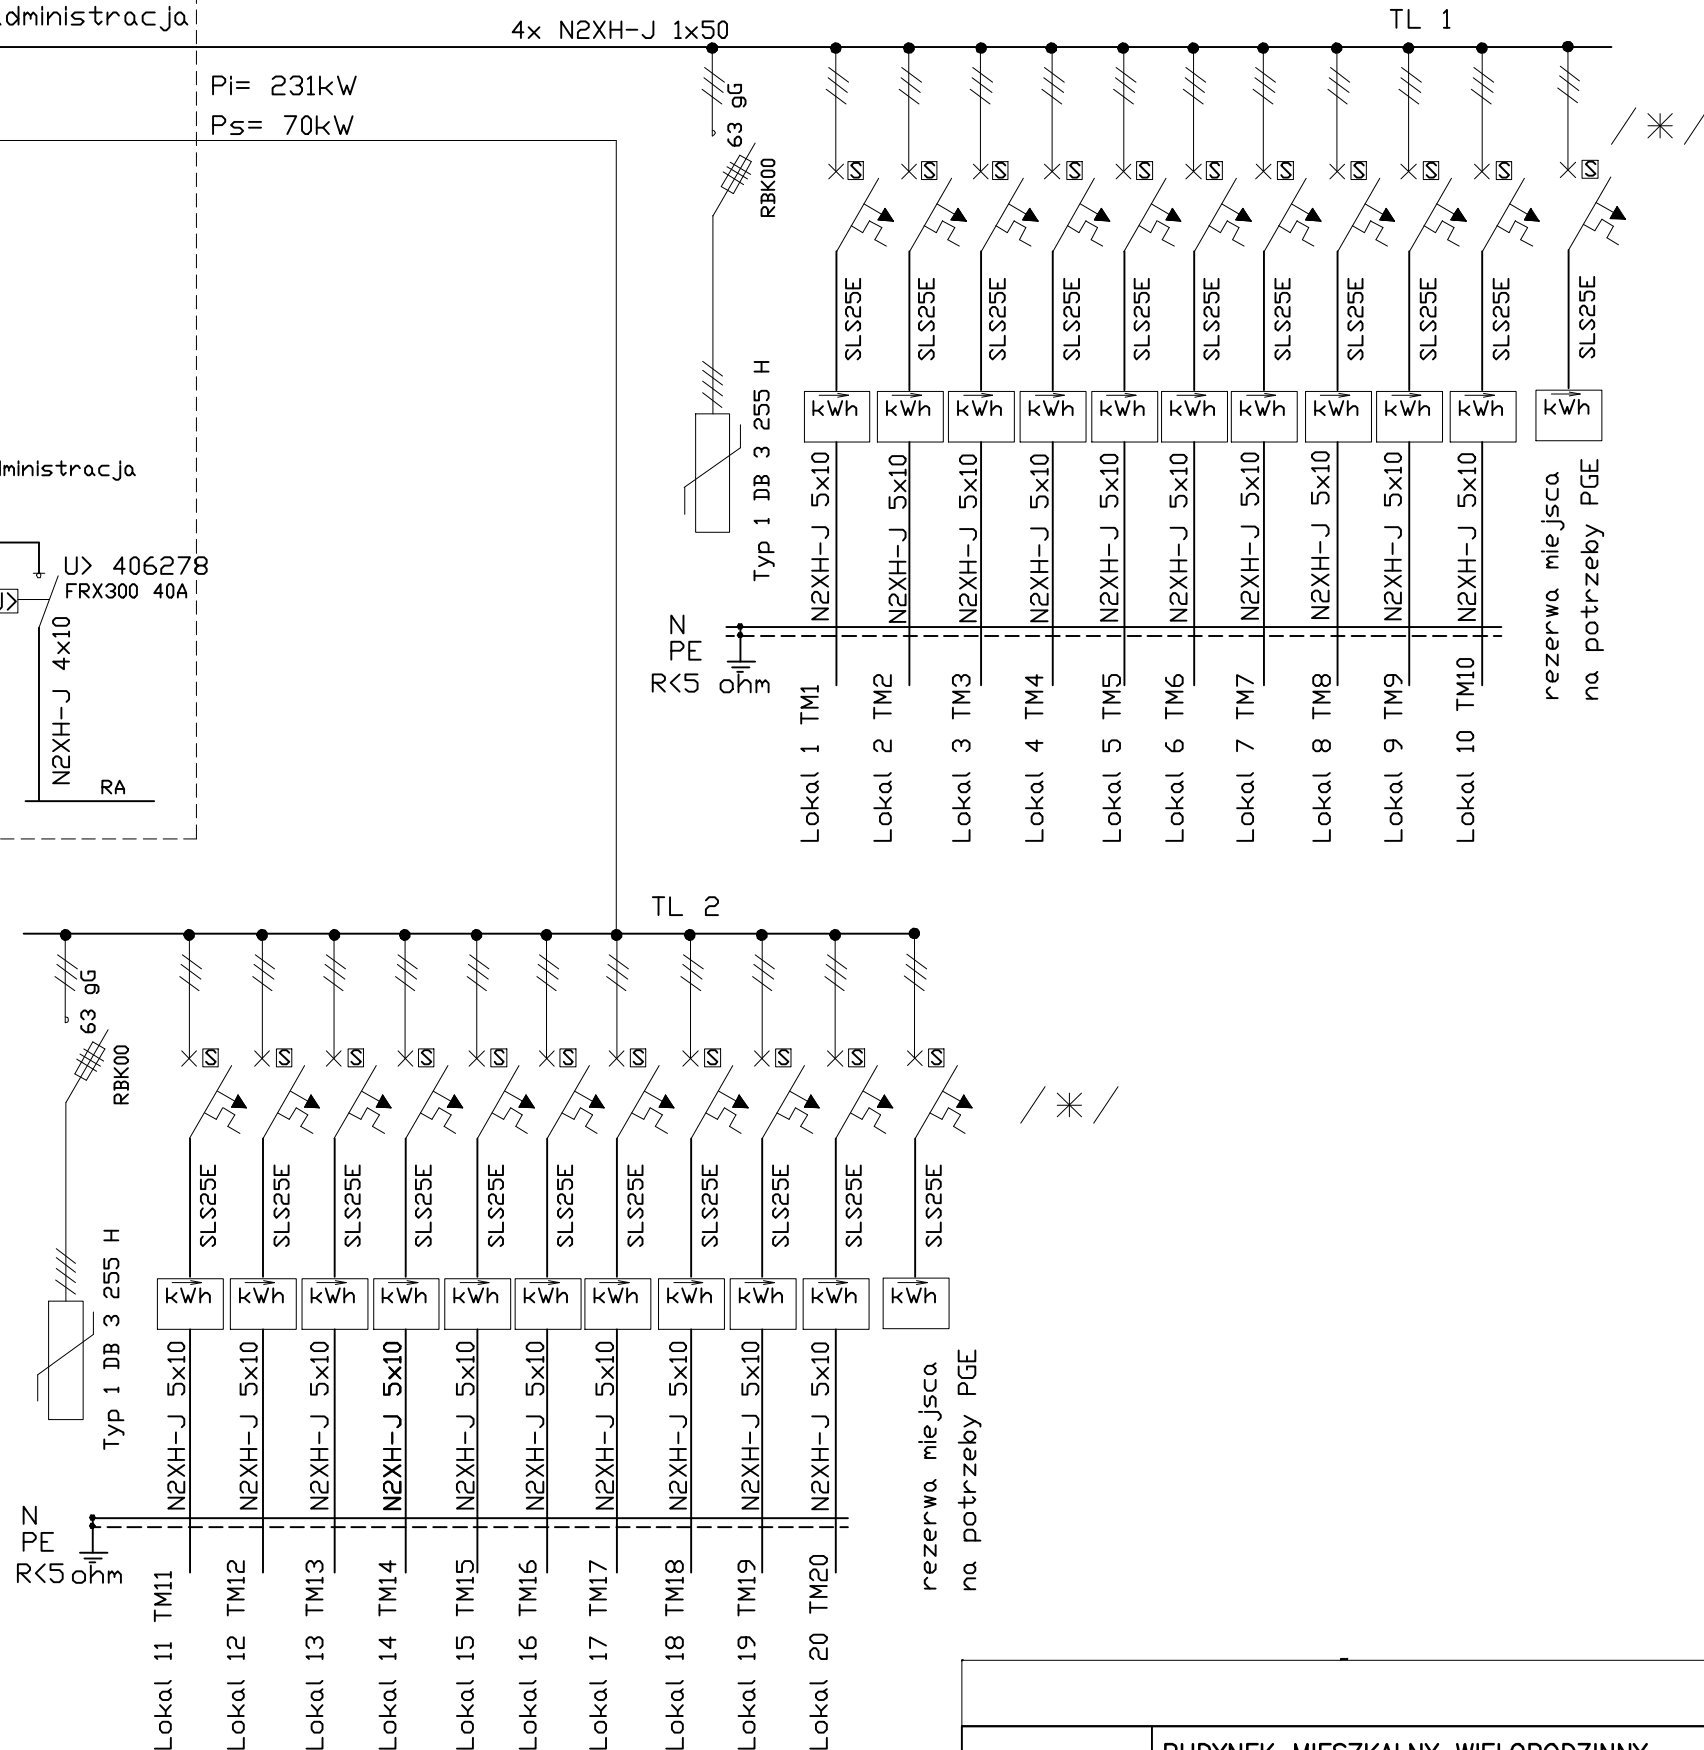
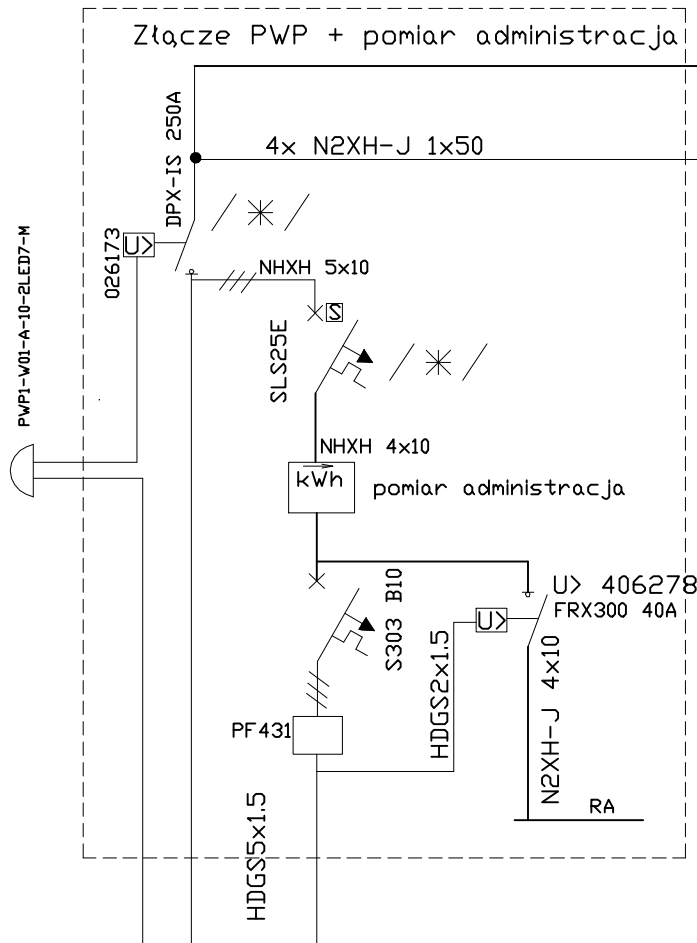


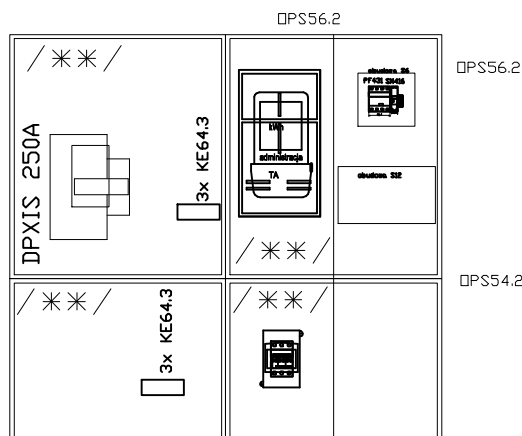

The diagram illustrates a 10kV distribution network. A PEN line, equipped with a 30 Ohm resistor, is connected to a common bus. From this bus, four lines are derived: a reserve line ('REZERWA MIEJSCA'), and three lines each protected by an 'ARS 2' fuse. These lines are labeled 'WTZ-2', 'Istn', and '125 9G'.

istn YAKY 4x120	
zasilanie bloku Kwiatowa 10	

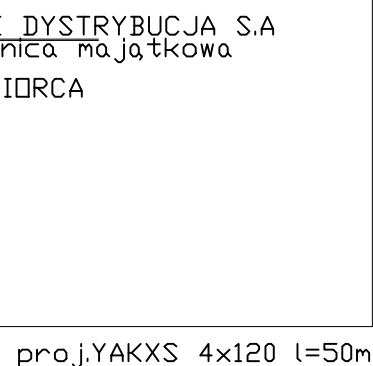

Wszystkie przesłony w części przed układem pomiarowym przystosowane do plombowania

TEMAT OPRACOWANIA		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ	
ADRESOBIEKTU		Łowicz ul. Kwiatowa 10A dz nr ew 1013/5	
INWESTOR		Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz	
PRZEDMIOT RYSUNKU		SCHEMAT ZASILANIA	
PROJEKTANT		mgr inż. Bogusław Skrepta upr. nr LOD/0434/P00E/05	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY		inż. Zbigniew Uczciwek upr. nr 51/89 Sk-ce	PODPIS
DATA OPRACOW.	10/2020 R.	STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJA ELEKTRYCZNA
SKALA		NR RYS.	E-10