


Układ sieci TN-C

proj. wymiana uszkodzonego złącza ZK3

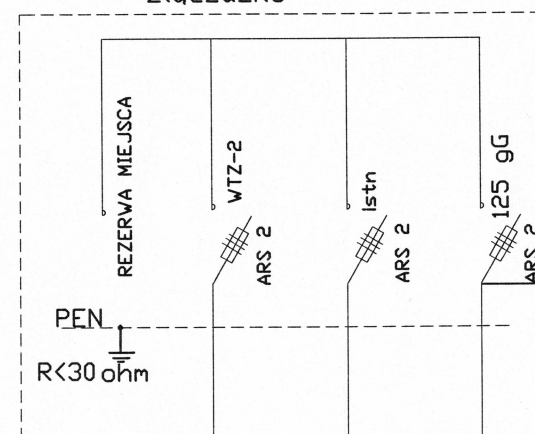



Istn YAKY 4x120 ze stacji 4-1099

Istn YAKY 4x120 zasilanie bloku Kwiatowa 10


PGE DYSTRYBUCJA S.A. granica majątkowa ODBIORCA

proj. YAKXS 4x120 l=50m

Złącze PWP + pomiar administracja

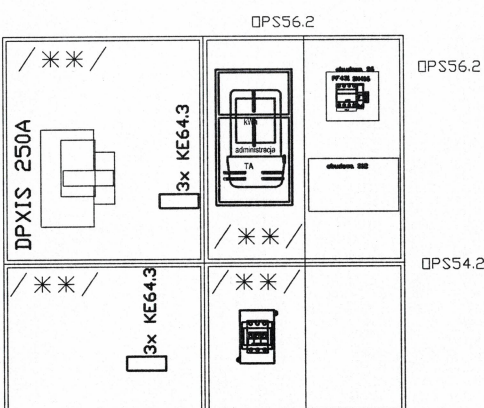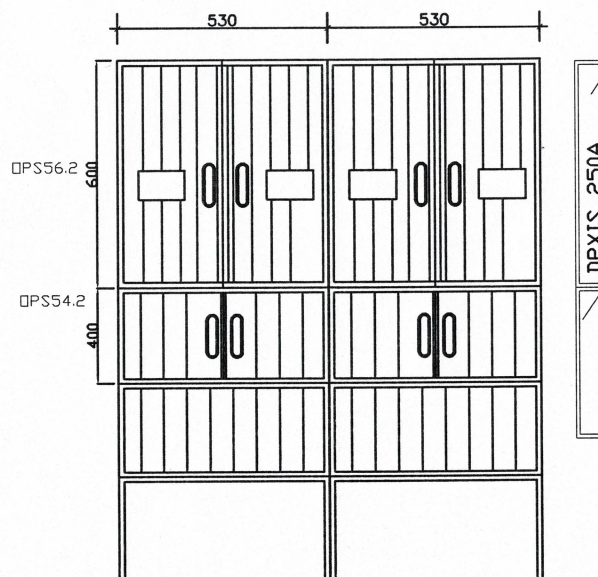


Złącze PWP + pomiar administracja

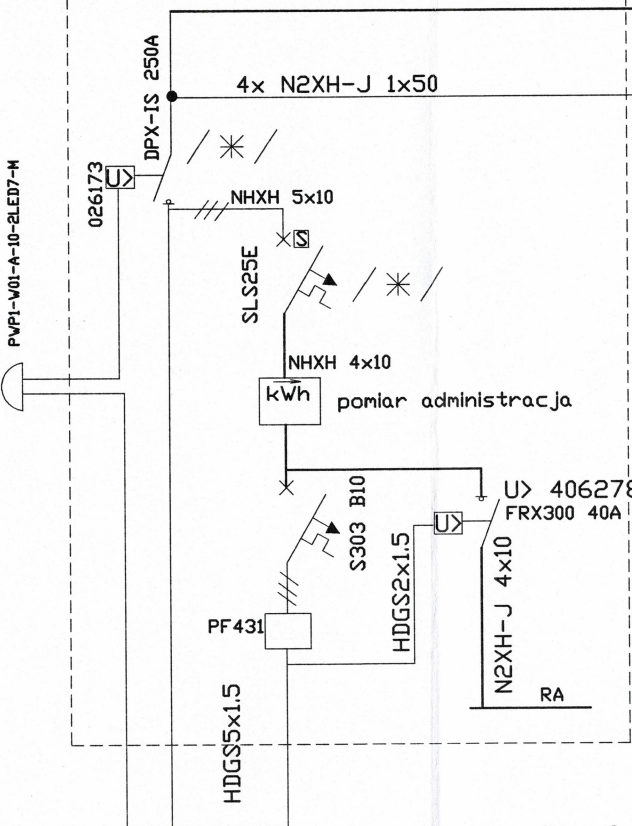


Pi= 231kW  
Ps= 70kW

4x N2XH-J 1x50

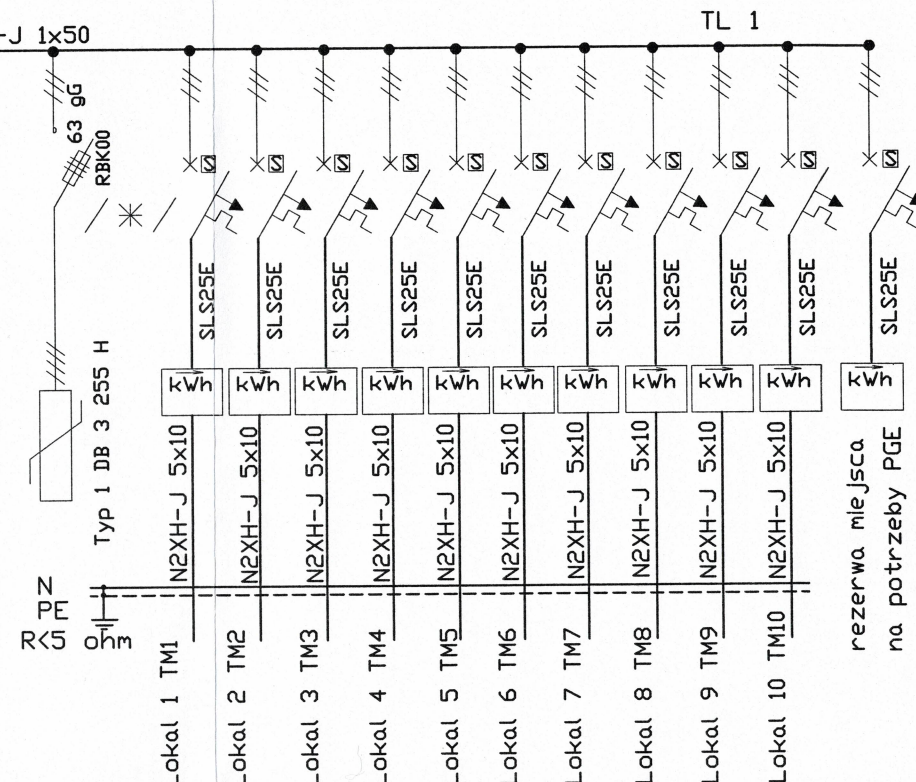

TL 2

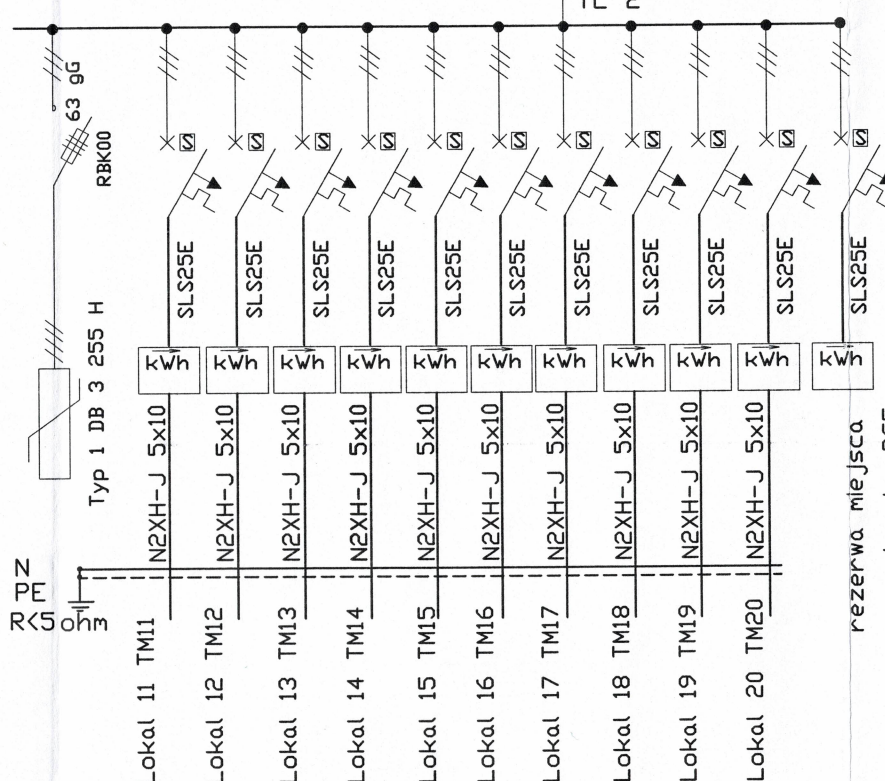

RZECZOSZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH  
mgr inż. Janusz Bartosiewicz Nr upr. 339/96

Skierniewice dnia 21.12.2020

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag z uwagami:

*[Signature]*

Schemat podłączenia PWP na rys. 10a  
Rozłączniki przystosowane do plombowania  
Wszystkie przestony w części przed układem pomiarowym przystosowane do plombowania

|                         |   |         |   |
|-------------------------|---|---------|---|
| TEMAT OPRACOWANIA       | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, MIEJSCAMI POSTOJOWYMI I INSTALACJĄ GAZOWĄ |         |   |
| ADRES OBIEKTU           | Łowicz ul. Kwiatowa 10A dz nr ew 1013/5   |         |   |
| INWESTOR                | Miasto Łowicz, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz   |         |   |
| PRZEDMIOT RYSUNKU       | SCHEMAT ZASILANIA   |         |   |
| PROJEKTANT              | mgr inż. Bogusław Skrepta<br>upr. nr LOD/0434/P00E/05   | PODPIS  | <i>[Signature]</i>                          |
| PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY | inż. Zbigniew Uczciwek<br>upr. nr 51/89 Sk-ce   | PODPIS  | <i>[Signature]</i>                          |
| DATA OPRACOW.           | 10/2020 R.  | STADIUM | PROJEKT BUDOWLANY<br>INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| SKALA                   |   | NR RYS. | E-10  |