



Obiekt: Sieć 0,23 kV kablowa niskiego napięcia

(wymiaru podane w cm)

ziemia z wykopu

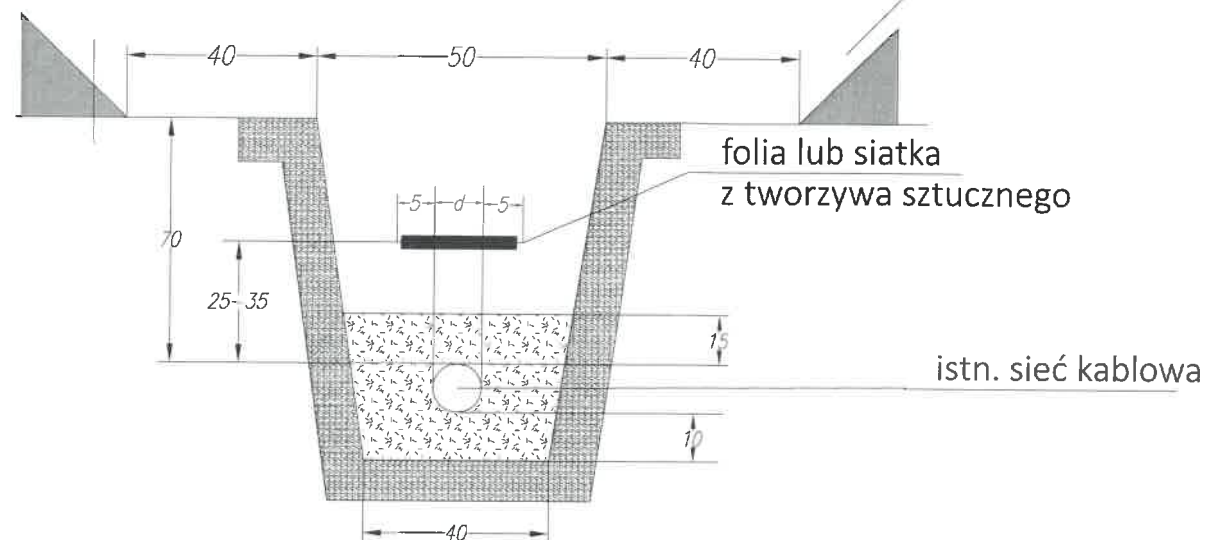

ziemia z wykopu

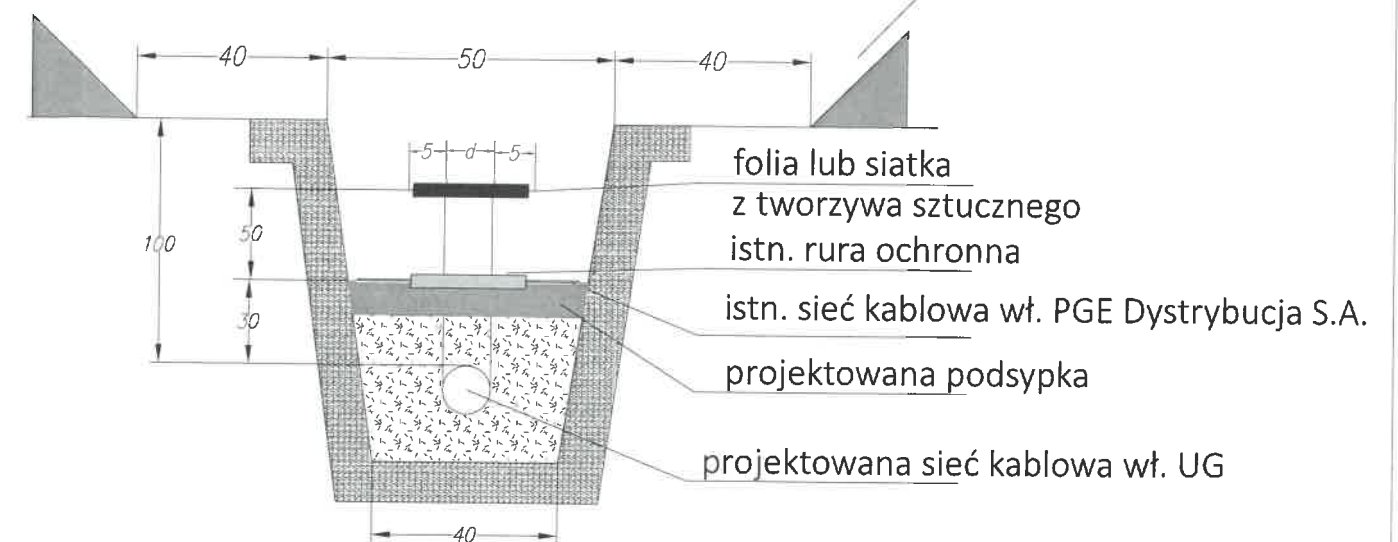

V= 15 - odległość zachowana

Wykopy powinny być wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z Normą SEP; N SEP-E-004. Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu i jeżeli Właściciel gruntu sobie tego zażyczy to na folii tak aby nie zanieczyścić terenu. Skarpy rowu kablowego powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stateczność, a ich zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, należy powierzchnię terenu wyprofilować ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Zasypanie kabla, należy dokonać gruntem z wykopu, bez zanieczyszczeń (np. darniny, korzeni, odpadków), warstwami grubości od 15 do 20 cm zagęszczając ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić 0,95 według BN-77/8931-12. Zagęszczenie należy wykonywać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu kabla, należy rozplantować w pobliżu lub odwieźć na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inżyniera. Budowę elektroenergetycznych linii kablowych należy wykonać zgodnie z postanowienia-mi normy SEP; N SEP-E-004.

NAZWA ZADANIA		
<p>Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Łowicz ul. Henryka Sienkiewicza</p>		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INWESTOR	
<p>PELDOM Sp. z o. o. ul. Maratońska 15/ 3 05-600 Grójec</p>	<p>Miasto Łowicz Plac Stary Rynek 1 99-400 Łowicz</p>	
BRANŻA	FAZA PROJEKTU	
<p>Elektroenergetyczna</p>	<p>Projekt wykonawczy</p>	
PROJEKTOWAŁ	NUMER UPRAWNIENI	
<p>mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI</p>	<p>GP-III-7342/82/92</p>	
ASISTENT PROJEKTANTA	INICJAŁY	
<p>mgr inż. PIOTR KIERSZNIIEWSKI</p>	<p>PIOTR</p>	
TYTUŁ RYSUNKU		
<p>Przekrój poprzeczny skrzyżowania sieci kablowych</p>		
DATA	SKALA	ARKUSZ
<p>09.2023</p>	<p>-</p>	<p>1/1</p>
NUMER RYSUNKU		
<p>E4</p>		